

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора
ОАО "ЦНИИПромзданий"



 С.М.Тликин

04_ апреля 2005 г.

ПРОТОКОЛ

испытаний пеностекла "Неопорм"


Для испытаний были представлены образцы пеностекла "Неопорм" производства компании "СТЭС".

Испытания проведены в Испытательной лаборатории кровель ОАО "ЦНИИПромзданий", аккредитованной Госстроем России (аттестат аккредитации РОСС RU 9001.21СЛ13 от 24.06.02 г.) в соответствии с ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний". Результаты испытаний приведены в таблице.

Таблица

Наименование показателя, ед. измерения	Результаты испытаний
1. Толщина, мм	100
2. Плотность, кг/м ³	146
3. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см ²)	1,81 (18,1)
4. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см ²)	1,34 (13,4)
5. Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К	0,048
6. Водопоглощение за 24 часа, % по объему	0,6

Рук. отдела кровель
ОАО "ЦНИИПромзданий"
канд.техн.наук

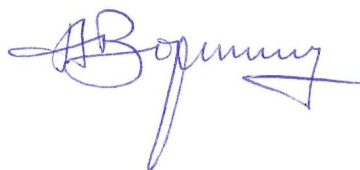

А.М. Воронин

Ст.науч.сотр.
канд.техн.наук



А.А. Шитов